



Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Télécopieur : 514 832-1021

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Télécopieur : 418 780-2093

HQ-18-032

CIRCULAIRE

***** IMPORTANT *****

Gestion du matériel d'administration pour les facteurs VIII recombinant Nuwiq et Zonovate

Le 27 septembre 2018

**AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
AU DIRECTEUR DU CENTRE D'HÉMOPHILIE**

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à la circulaire HQ-18-016 émise en mai dernier, et à l'émission de la directive du MSSS-Direction de la biovigilance et de la biologie médicale (Directive 2018-01 en annexe), la présente a pour but de vous informer que les Centres d'hémophilie auront la responsabilité de passer les commandes auprès des fournisseurs pour le matériel d'administration selon les besoins des patients (voir schémas en annexe). Le matériel d'administration peut prendre jusqu'à 72 heures pour arriver à destination.

Le matériel d'administration est présenté sous forme de « kit » contenant les quantités suffisantes pour soutenir 100 infusions, incluant des aiguilles papillon de calibre 25G.

Il est recommandé que les Banques de sang conservent un « kit » d'administration de chaque produit en réserve (c.-à-d. deux « kits » d'administration) pour pouvoir, au besoin, réapprovisionner les patients qui récupèreraient leurs produits en urgence.

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.gc.ca, à la section *Sang/Professionnels de la santé/Circulaires d'information*.

Nous vous remercions de votre collaboration et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales.

Original signé par

Jean Lapierre
Directeur des produits stables



Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Télécopieur : 514 832-1021

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Télécopieur : 418 780-2093

HQ-18-032

CIRCULAIRE


- p. j. Directive 2018-01
- c. c. M. Benoit Morin, président et chef de la direction
M^e Smaranda Ghibu, vice-présidente aux relations publiques et au secrétariat général, vice-présidente à la chaîne d'approvisionnement par intérim
D^r Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation, vice-président aux produits biologiques innovants et laboratoires de référence (tissus humains) par intérim
D^r Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
D^r André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
D^{re} Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie

HQ-18-032

CIRCULAIRE

ZONOVATE

Commande « kits » par courriel
(*ne pas remplir infos patients)
À: ninfusionprogram@patientassistance.ca
CC: Personne ressource banque de sang

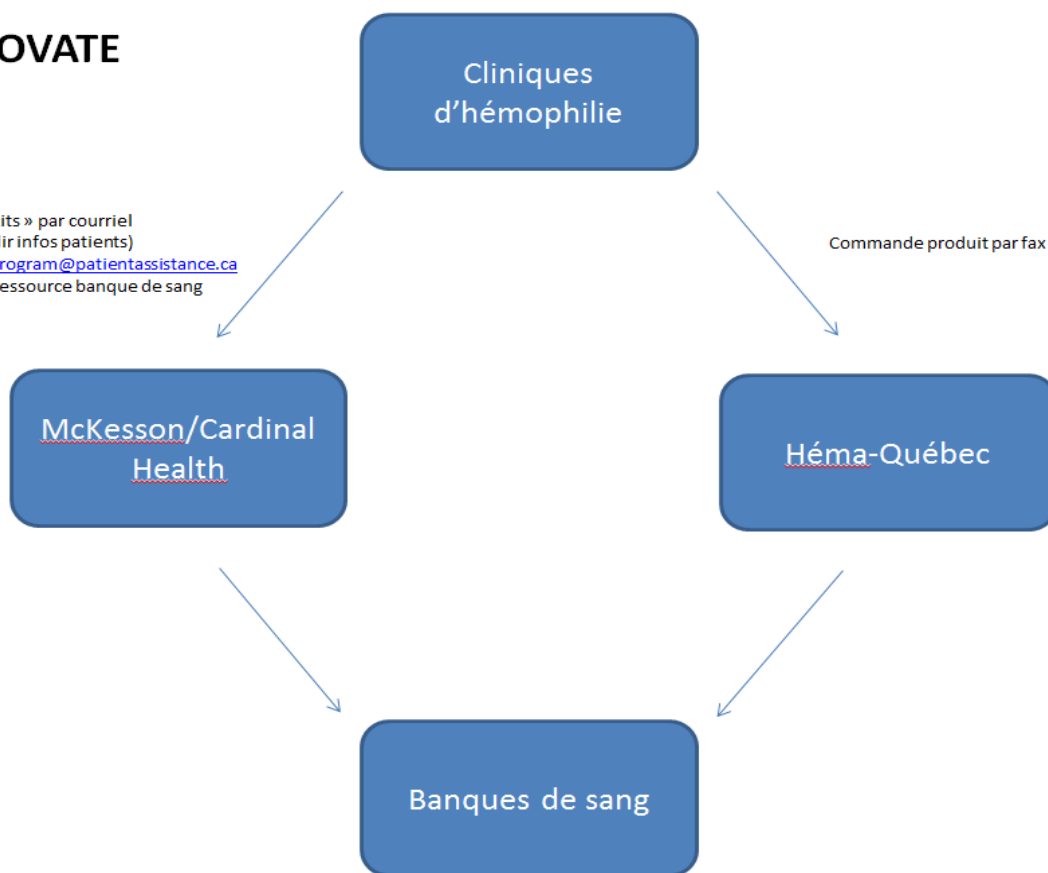


HQ-18-032

CIRCULAIRE

NUWIQ

Commande « kits » par courriel
(*ne pas remplir infos patients)
À: specialtylogistics@innomar-strategies.com
CC: Personne ressource banque de sang ET
yanick.terenzi@octapharma.ca

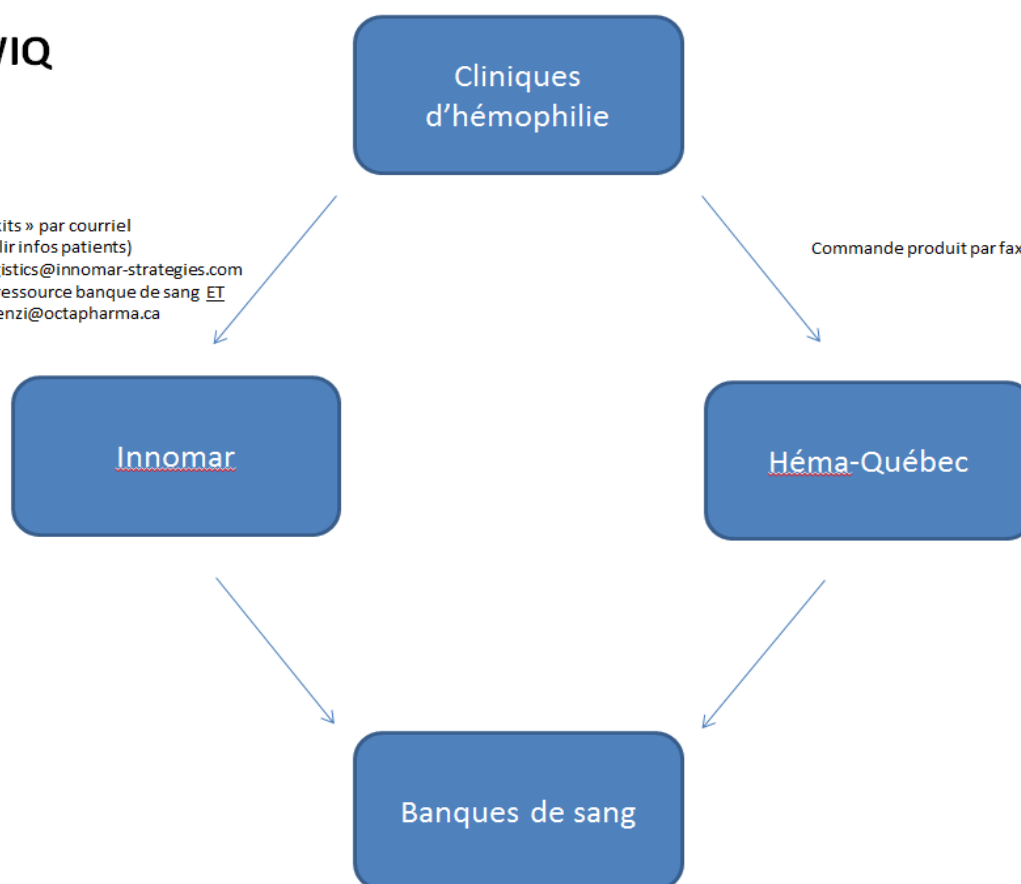

DIRECTIVE 2018-01
DIRECTION DE LA BIOVIGILANCE ET DE LA BIOLOGIE MÉDICALE

| | |
|-------------------------|--|
| Date : | Le 31 août 2018 |
| Expéditeur : | Direction de la biovigilance et de la biologie médicale |
| Destinataires : | Directeurs des centres de l'hémophilie Infirmières des centres de l'hémophilie Hématologues responsables de banque de sang Chargés de sécurité transfusionnelle |
| Copie conforme : | Directeurs clino-administratif OPTILAB Directeurs médicaux OPTILAB Docteure Heather Hume, CCNMT Monsieur Benoît Morin, Héma-Québec |
| Objet : | Commande de trousse d'administration en facteur VIII recombinant de la coagulation |

Depuis ce printemps, les facteurs VIII recombinant de la coagulation Nuwiq et Zonovate sont disponibles.

Toutefois, le matériel d'administration n'est pas inclus dans les emballages de ces deux produits. Il doit être commandé au fournisseur sous forme de trousse d'administration. Au regard de la responsabilité de la commande des trousse d'administration pour ces produits, il a été convenu, dans un souci d'efficacité et de maintien de la qualité des services aux usagers, que le matériel d'administration devait être commandé aux fournisseurs par le centre de l'hémophilie qui effectue la commande de produit auprès d'Héma-Québec.

Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter la Direction des produits stables d'Héma-Québec au 1 888 666-4362, poste 6926.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Denis Ouellet, M.Sc.

N/Réf. : 18-SH-00337